

LAMPIRAN

Lampiran





**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721)481544 Fax. (0721)481304

TELUK BETUNG

**REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEI DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 070 / 455 / III / VL.07 / 2020**

- DASAR** : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
- MEMBACA** : Surat Permohonan Dekan Fakultas Kesling POLTEKES Tanjung Karang Nomor : PP. 03.01/1.1/0004/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian
- MEMPERHATIKAN** : Proposal Skripsi

MEREKOMENDASIKAN :

Nama : **Dian Mahardika Wibowo / 1713451026**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Tempat/Tgl. Lahir : **Bandarsari, 20 Agustus 1999**
Alamat : **Jalan Keputing No.05 Yosodadi Metro Timur Kota Metro**
Pekerjaan : **Mahasiswa Fakultas Jurusan Kesehatan Lingkungan POLTEKES Tanjung Karang**
Tujuan : **Mengadakan Penelitian dalam Rangka Skripsi**
Lokasi Penelitian : **1. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran
2. Puskesmas Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran**
Judul Penelitian : **"Perencanaan Instalasi Pengelolaan air Limbah (IPAL) Sistem Biofilter Aerob Dan Anaerob Puskesmas Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran"**
Waktu yang diberikan : **04 Maret s/d 04 Mei 2020**

Dengan ketentuan :

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.
5. Yang bersangkutan harus memenuhi syarat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di : **Bandar Lampung**
Pada tanggal : **12 Maret 2020**
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

FITTER SYAIBOEDIN, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19600810 199002 1 001

Tembusan :

1. Bupati Pesawaran
Cq-Kepala Badan Kesbangpol

Komponen sistem IPAL	Standar	Hasil pemeriksaan
Pompa IPAL	Aliran lancar Elektroda berfungsi	
Panel control	Pressure guagenormal(2-2,5) tidak bisung vent belt tidak retak filter udara bersih lakher tidak bisung oli terisi %	
Diffuser	Tegangan 380 V indicator lamp berfungsi selector auto- manual fungsi timer berfungsi	
Sirkulasi pump	Gelembung udara	
Bak pengendap awal	Befungsi bergantian	
Biofilter anaerob	Tidak ada sising sludge pH normal (6 – 9)	
Biofilter aerob	Warna air tidak hitam Tidak terjadi short vircuit Tidak terjadi dead zone Tumbuh biofilm pada media pH normal (6 – 9)	
Bak pengendap akhir	Kualitas jernih Tidak ada rising sludge pH normal (6 – 9)	
Desinfeksi	Tetesan choline lancer Sisa chor bebas (0,2-0,4)	
Meter air	Berfungsi Debit	

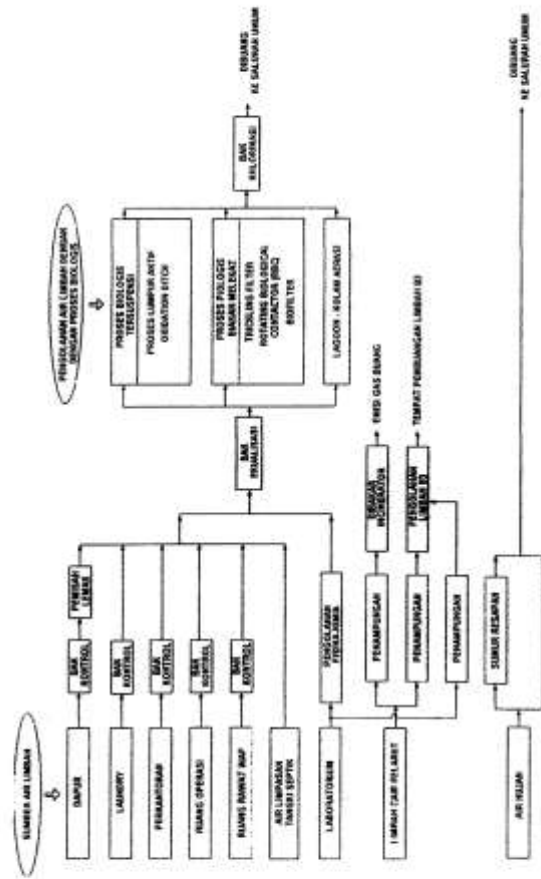


Diagram Proses Pengelolaan Air Limbah di Pejayanan Kesehatan